

中部エリア特別高圧・高圧メニューにおける 燃料費調整制度の変更について


燃料費調整制度の変更

今後の電源調達構造の変化を踏まえ、火力発電に必要な燃料の価格変動に応じて調整する燃料価格反映部分の算定諸元の見直しおよび新たな燃料価格の指標（ヘンリーハブ：米国の天然ガス価格の指標）を反映する仕組みなどを導入するとともに、卸電力市場価格の変動に応じて調整する卸電力市場価格反映部分の算定諸元を見直いたします。

また、燃料価格および卸電力市場価格の動向をより適切に反映させるため、平均燃料価格および平均市場価格の算定期間を見直します。

$$\text{燃料費等調整単価 (見直し後)} = \text{燃料費調整単価} + \text{市場価格調整単価} + \text{ヘンリーハブ価格調整}$$

電気料金の内訳

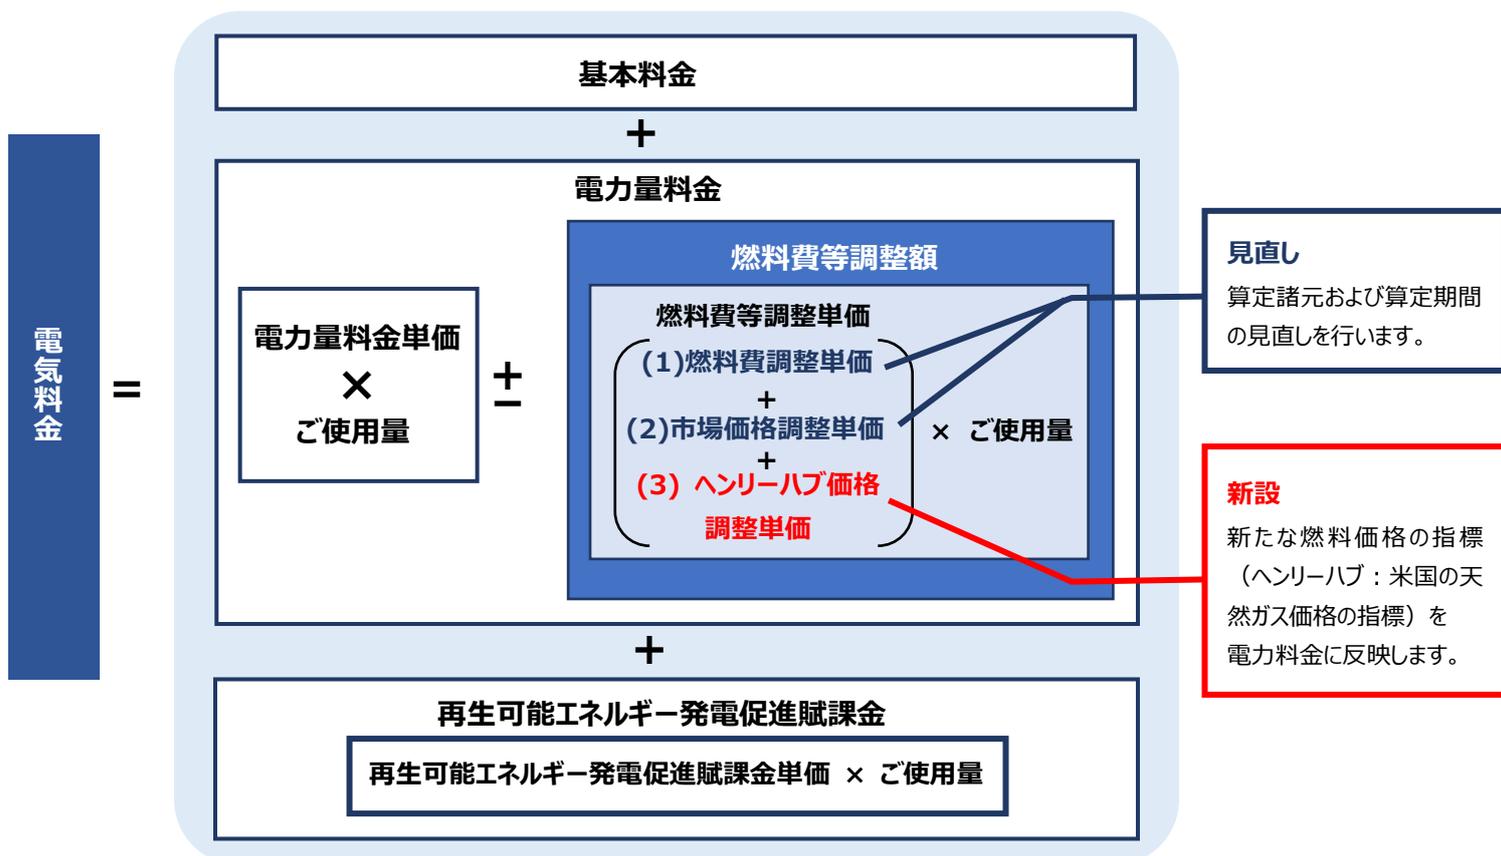

ヘンリーハブ(HH)価格調整単価の新規設定

$$\text{HH 価格調整単価} = \left[\text{①基準 HH 単価} \times \frac{\text{②HH 価格}}{\text{③基準 HH 価格}} + \text{④基準輸送関連単価} \right] \times \frac{\text{⑤平均為替レート}}{\text{⑥基準為替レート}} - \text{⑦基準 HH・輸送関連単価}$$

■ 各項目の内容および算定諸

項目	内容	値	
①基準 HH 単価	HH 価格が 2.867\$/MMBtu 変動した場合の 1kWh あたりの調整単価(注)(円/kWh)	特別高圧	23 銭 3 厘
		高圧	23 銭 6 厘
②HH 価格	NYMEX における当該月 (3 ヶ月前) の前月第 3 最終営業日の清算価格(\$/MMBtu)	毎月変動	
③基準 HH 価格	HH 価格変動の基準値(\$/MMBtu)	2.867	
④基準輸送関連単価	ガス輸送に関連する費用などで、為替レートが 147.60 円/\$変動した場合の 1kWh あたりの調整単価(注)(円/kWh)	特別高圧	45 銭 2 厘
		高圧	45 銭 8 厘
⑤平均為替レート	貿易統計における算出方法にて算定した月次の為替レート(円/\$)	毎月変動	
⑥基準為替レート	為替レート変動の基準値(円/\$)	147.60	
⑦基準 HH・輸送関連単価	HH 価格および為替レートの変動の基準値(注)(円/kWh)	特別高圧	68 銭 5 厘
		高圧	69 銭 4 厘

(注) 損失率と消費税率を加味した値

【お問い合わせ先】小売登録番号：A0072 株式会社エコスタイル 電力事業課

東京都中央区八丁堀 3 丁目 14 番 2 号 東八重洲シティービル 2 階

メールアドレス：ecostylepower@eco-st.co.jp