


# 当社の電源構成及びCO<sub>2</sub>排出係数

## 電源構成(2022年度)

2022年4月1日～2023年3月31日の調達電力量(kWh以上)実績値

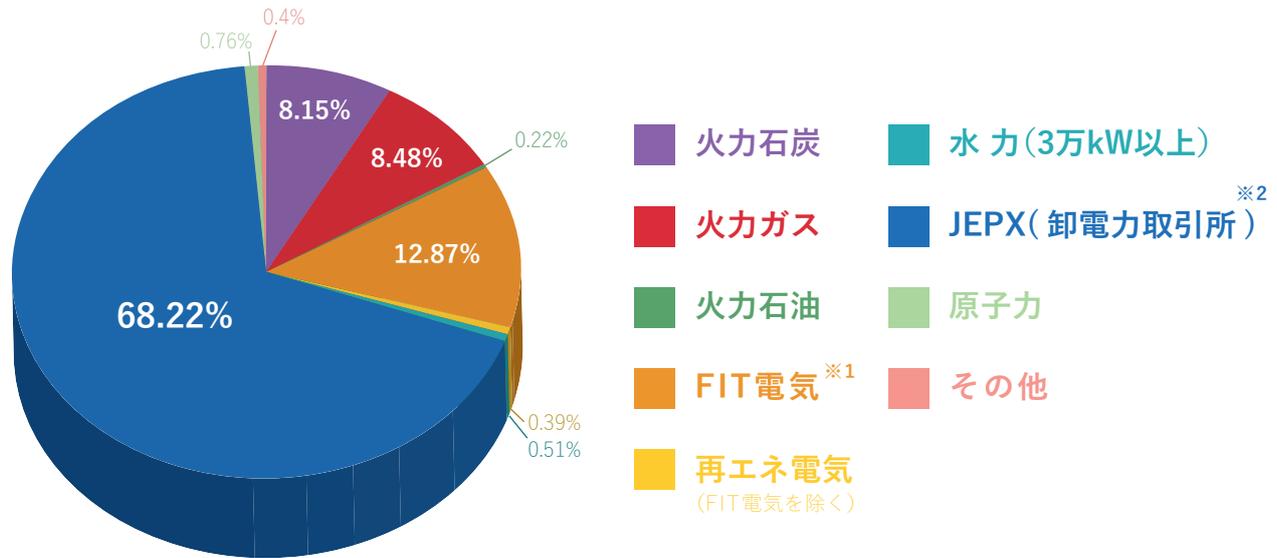

## 電源構成(2022年度)

基礎排出係数	0.350kg-CO <sub>2</sub> /kWh
調整後排出係数	0.573kg-CO <sub>2</sub> /kWh

### メニュー別排出係数

ご契約プラン	メニュー別調整後排出係数
スタンダードAプラン REオプション(メニューA)	0.000kg-CO <sub>2</sub> /kWh
スタンダードJプラン REオプション(メニューB)	0.000kg-CO <sub>2</sub> /kWh
その他プラン(メニューC(残差))	0.562kg-CO <sub>2</sub> /kWh
事業者全体(参考値)	0.573kg-CO <sub>2</sub> /kWh

※1 当社がこの電気を調達する費用の一部は、当社のお客様以外の方も含め、電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金により賄われており、この電気のCO<sub>2</sub>排出量については、火力発電なども含めた全国平均の電気のCO<sub>2</sub>排出量を持った電気として扱われます。

※2 この電気には水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。

※ 他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。