


当社の電源構成及びCO₂排出係数

電源構成(2024年度)

2024年4月1日～2025年3月31日の調達電力量(kWh以上)実績値

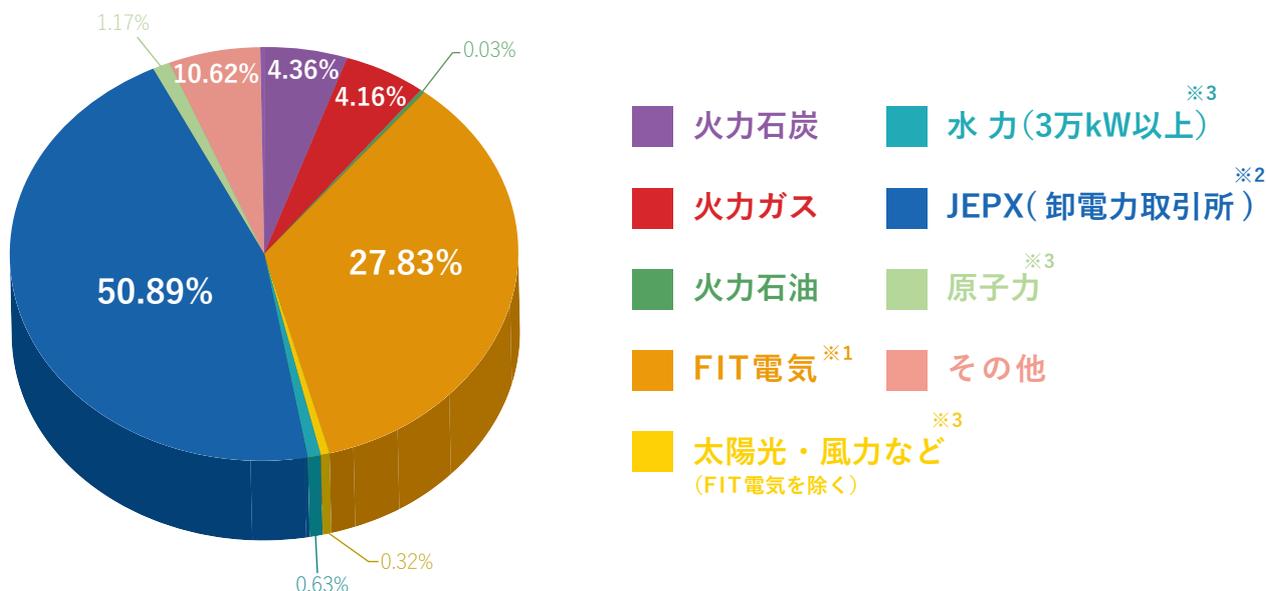

電源構成(2024年度)

未調整排出係数	0.223kg-CO ₂ /kWh
基礎排出係数	0.381kg-CO ₂ /kWh
調整後排出係数	0.381kg-CO ₂ /kWh

メニュー別排出係数

ご契約プラン	メニュー別調整後排出係数
スタンダードAプラン REオプション(メニューA)	0.000kg-CO ₂ /kWh
スタンダードJプラン REオプション(メニューB)	0.000kg-CO ₂ /kWh
その他プラン(メニューC(残差))	0.437kg-CO ₂ /kWh
事業者全体(参考値)	0.381kg-CO ₂ /kWh

※1 この電気の調達費用の一部は需要家の負担する賦課金により賄われています。この電気の販売電力量に相当する非化石証書の使用がないため、CO₂ゼロエミッション価値や再生可能エネルギー電源としての価値がなく火力発電による電気等も含めた全国平均のCO₂排出量をもった電気として扱われます。

※2 この電気には水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。また、他社から調達している電気の一部で発電所が特定できないものについては、「その他」の取扱いとしています。

※3 電気の販売電力量に相当する非化石証書の使用がないため、CO₂ゼロエミッション価値や再生可能エネルギー電源としての価値がなく火力発電による電気等も含めた全国平均のCO₂排出量をもった電気として扱われます。